



**E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**

**Strada Pestalozzi Iohan Heinrich, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS**

Telefon/fax: **0256929 / 0372876276**


**Nr. 11940259 din 05/10/2022**

**Catre**

**SC ORAVITA POWER PARK SRL**, domiciliul/sediul in judetul **BUCURESTI**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **SECTOR 1, Strada Felix Iacob, Doctor, nr. 63-69, bl. - , sc. - , et. 13**, ap. **CAM 2**.

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **11940259 / 12/09/2022**, pentru obiectivul "**Parc Eolian Potoc 1 - Elaborare PUZ**" cu destinatia **Parc eolian** situat in judetul **CARAS-SEVERIN**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **CICLOVA ROMANA, Strada Extravilan, nr. -, bl. 410**, et. - , ap. - , CF - , nr. cad. - . **UAT CIUCHICI, UAT RACASDIA**

In urma analizei documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

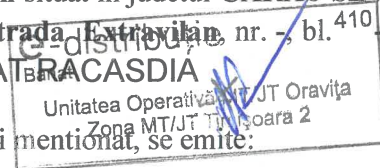

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL**

**Nr. 11940259 / 05/10/2022**

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.\*
- 
- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT - asigura asistenta tehnica suplimentara -\*\*
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT - cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura -\*\*
- Distanțele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvoltă (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.** aviz tehnic de racordare\*\*

\*\*\* In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie      DA     NU

\*\*\* Noul obiectiv poate fi racordat la reseaua existenta                                      DA     NU

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: **CONFORM ATR**, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la reseaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la reseaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reseaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reseaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 207 / 08/09/2020, respectiv pana la data de 08/09/2023.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT - - .
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.  
**Manager UT Caras Severin**  
**Vangu-Ion Mihai**

Verificat  
**Nedelea Cornel**



Intocmit  
**Cucu Marius**


Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la .....

**Responsabil** \_\_\_\_\_

\* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

\*\* daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\*\*\* se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

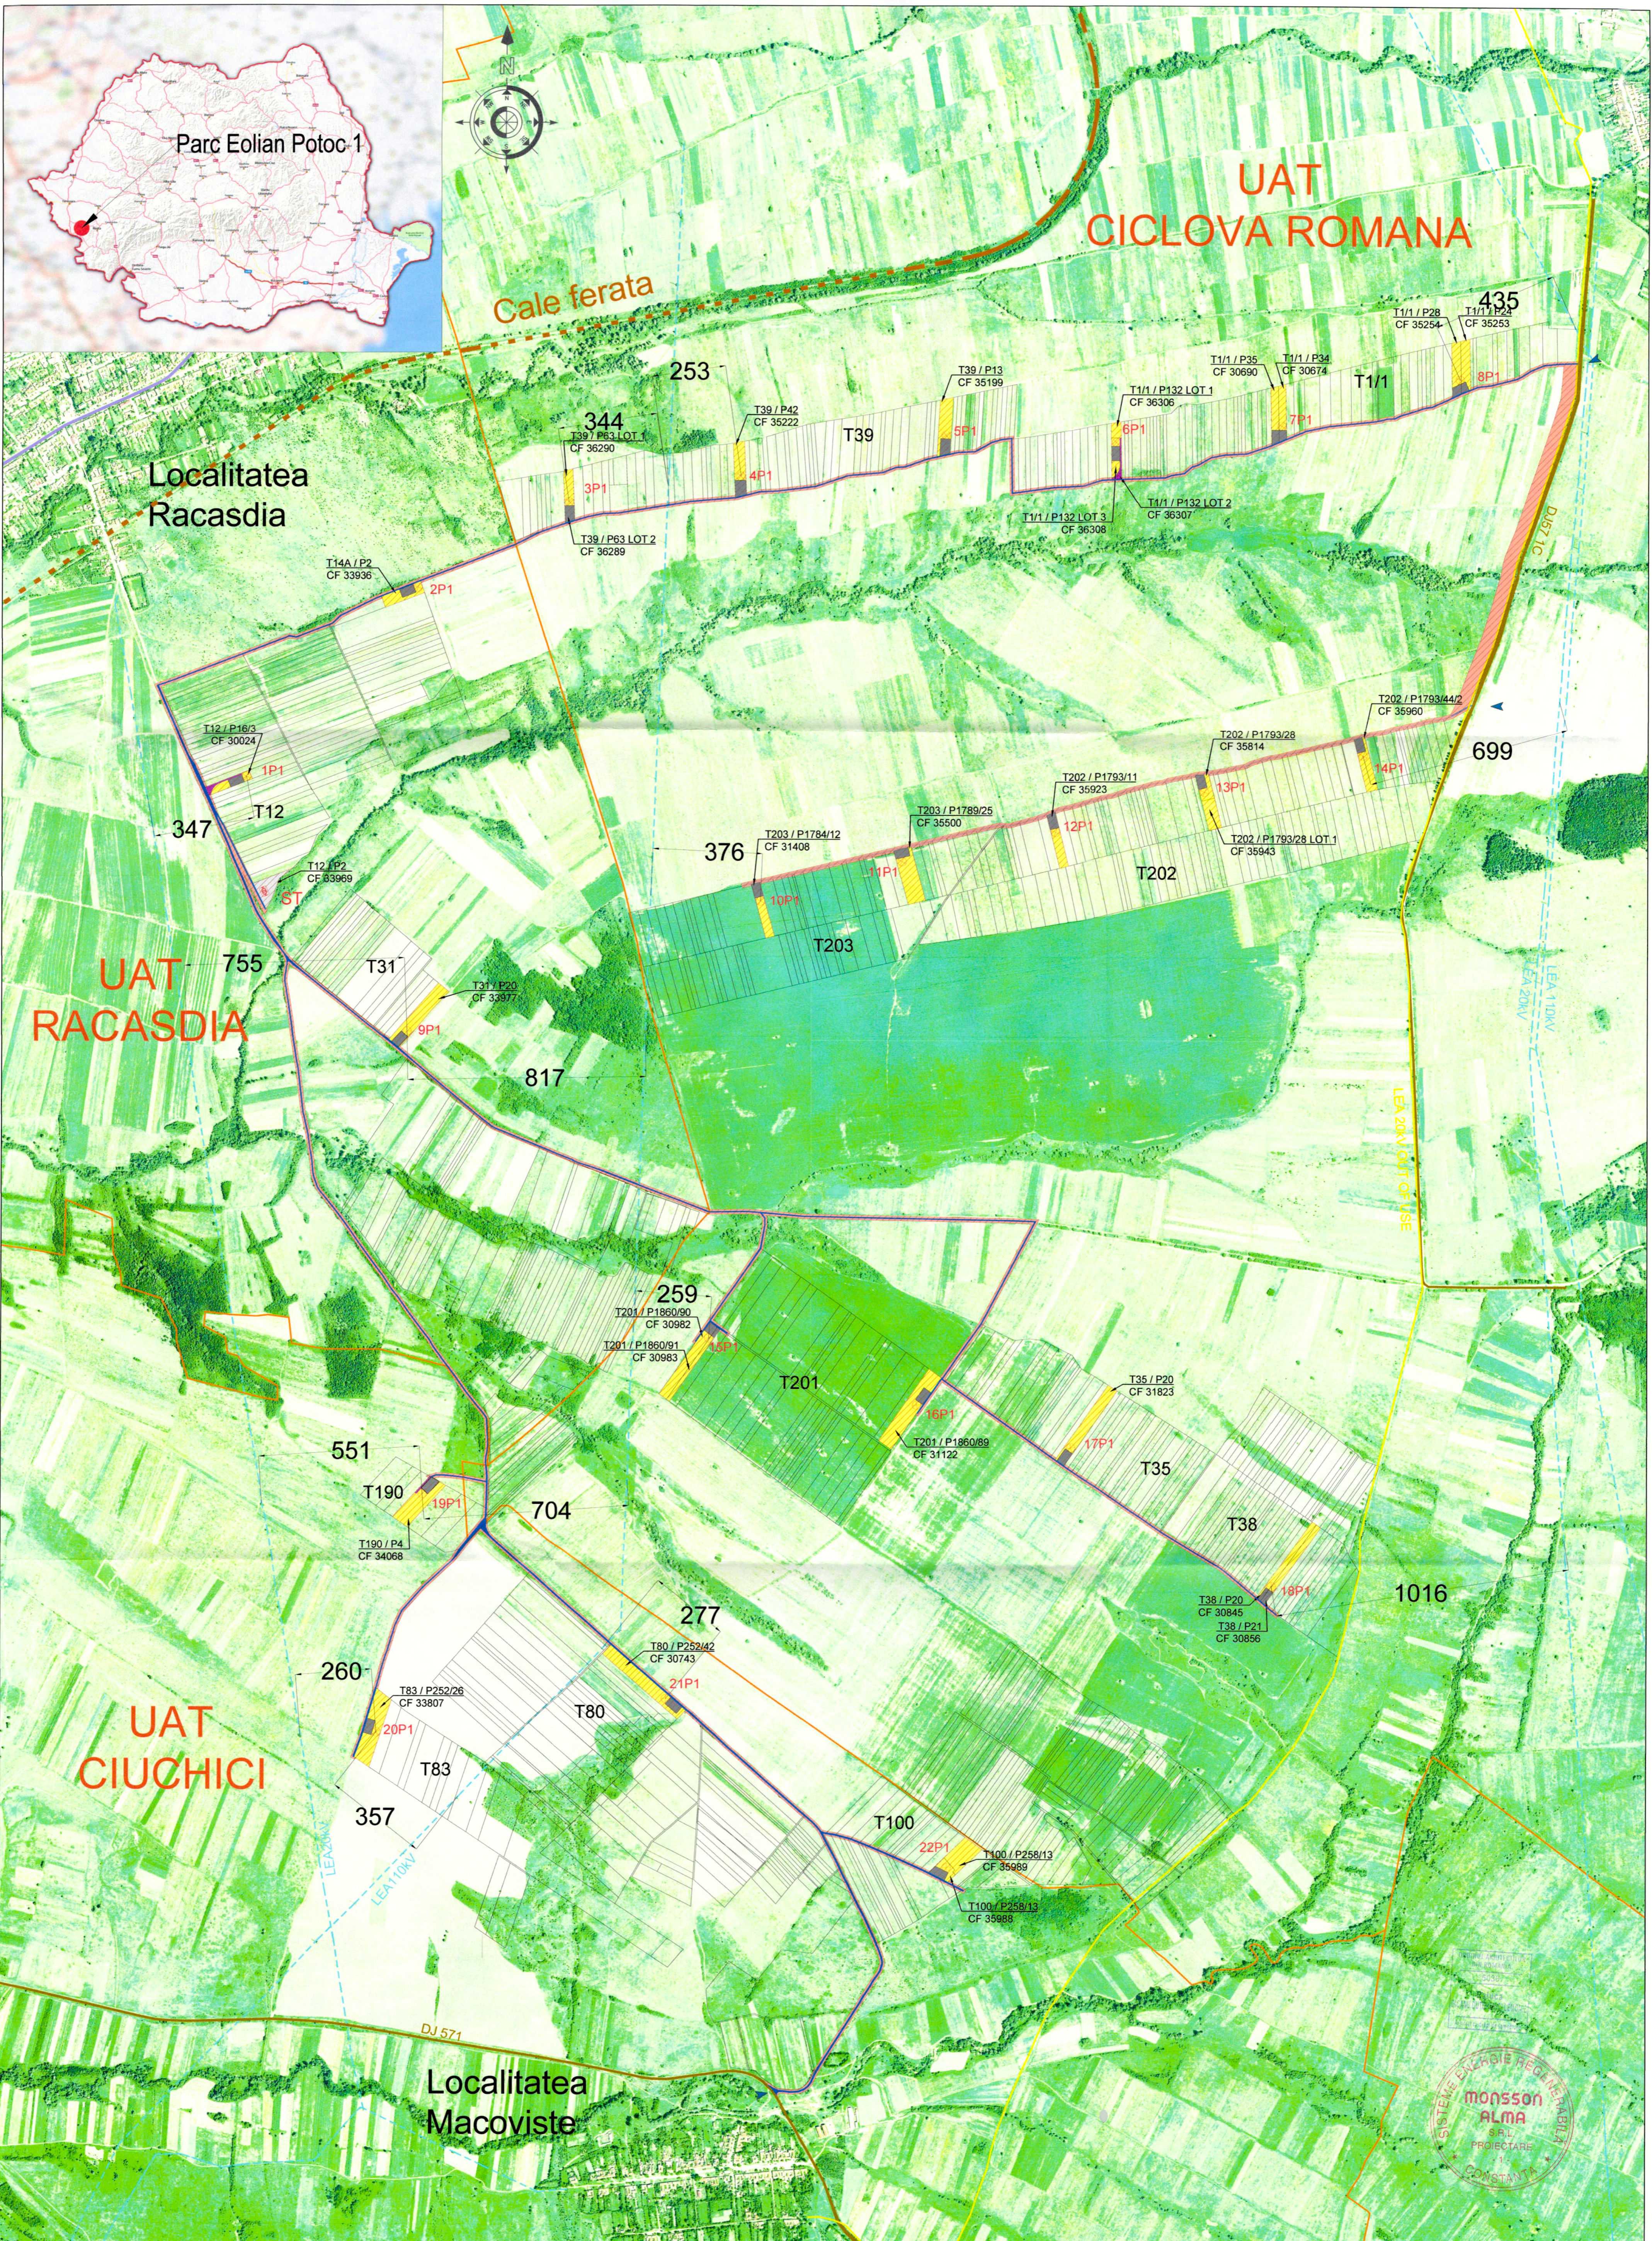

Legenda / Legend

- ▬ Zona afectata de lucrari / Area affected by works
- ▬ Zona in care nu se modifica functiunile existente / Area where the existing functions do not change
- ▬ UTR Ea / UTR
- ▬ UTR CoEa / UTR
- ▬ Linea electrica aeriana existenta 20kV / 20kV Overhead electrical line
- ▬ Linea electrica aeriana existenta 110kV / 110kV Overhead electrical line
- ▬ Linea electrica aeriana dezafectata / Out of use overhead electrical line
- ▬ ST KOD / Station de transformare si sistem de stocare energie / Transformer Station and Energy Storage System
- ▬ Drumuri existente / Existing roads
- ▬ Drumuri acces noi / New access roads
- ▬ DJ 571 / Drum judetean / County road
- ▬ 190/4 / Indicativ cadastral parcela / Cadastral number
- ⊕ 5P2 / Fundatie turbine / Turbine foundation
- ▬ Platforma de montaj / Erecting platform
- ▬ Acces parc eolian / Access to wind farm

e-distributie Banat  
 Unitate Operativa MT/JT Oravia  
 Zona MT/JT Timisoara 2

PROIECTANT ARHITECTURA <b>MONARH SRL</b> <small>Constanta, str. Shanghai nr. 1, et. 1, cam. 1, pd. Constanta</small>		A.C. 247 / 19 P1 FAZA NR. PROIECT	
<b>MONSSON ALMA S.R.L.</b> <small>480 Tomis Boulevard, CONSTANTA          TEL 0241 / 550 353 ; FAX 0241 / 550 323</small>		Beneficiar: <b>ORAVITA POWER PARK S.R.L.</b>	
desenul / drawing proiectat / project aprobat / approved ING. C. SILVESTRU Arh. R. LEMONIE ING. C. MREJERU		Titlu Proiect: Parc Eolian Potoc 1 Potoc 1 Wind Farm	
Titlu plansa: Desen Nr. / DRAW NO. DATA / DATE 7-P1-LI-6483-2_111 30.08.2022		Plan de situatie cu distante fata LEA Detailed view regarding distances to LEA SCALA / SCALE 1:10000 REVIZIE / REV 02	

